# 直結給水用ブースタポンプ KFED-R形 ポンパーKFED (公社)日本水道協会認証品

#### ■用 途

●水道直結用ブースタポンプユニット



# ■特 長

(1)ポンプ部の高効率設計とPMモータ(IE4又は5\*相当)の採用により、業界トップクラスの総合効率を実現しました。

※IE5: 国際電気標準会議(IEC)のIEC60034-30-2で現在策定議論中の モータのエネルギー効率ガイドラインで最も高いレベルのもの。

#### (2)メンテナンス用逆流防止装置付

メンテナンス用逆流防止装置を標準装備し、断水なし で逆流防止装置の点検が可能です。

#### (3)3台ロータリー制御

3台ロータリー制御による小出力運転で更なる省エネ 運転を実現。

#### (4)水道本管への影響も少ない給水

ポンプがソフトスタート・ソフトストップするため、 ポンプ始動・停止による水道本管への影響を最小限に することができます。

#### (5)赤水防止のクリーン給水

ポンプをはじめ、バルブ・配管など接液部にはステンレス、樹脂、CAC部品を採用し赤水の心配がありません。

#### (6)高架水槽方式対応用液面回路標準

レベルリレーにより、既設高架水槽方式建物の直結給 水ブースタポンプへの改修工事に対応可能です。

#### (7)スイッチ付ヒータ端子台標準装備

ヒータ端子台標準で、ヒータ施工の省力化が図れます。 (配管などの凍結防止は別途必要)

#### (8)点検作業スイッチ付

点検作業中をお知らせする点検作業スイッチ付。 メンテナンス作業の効率が上がります。

#### (9)直圧給水機能付

停電によりポンプが停止した場合には水道本管圧力を 利用しバイパス配管より給水する直圧給水機能付です。

# (10)充実装備

低騒音全閉モータ、DCリアクトルの他積算運転時間、 積算始動回転表示機能標準です。

# 形式説明

# KFED 80 H R 3.7 A

- ①ポンプ形式
- ④運転方式(R:ロータリー運転)
- ②口径 (mm)
- ⑤モータ出力 (kW)
- ③H: 高揚程タイプ ⑥減圧式逆流防止装置

#### ■標準什様

制御	方 式	周波数制御による推定末端圧一定						
運転	方 式	交互運転、2/3台ロータリー						
設置	場所	屋内(周囲温度0~40℃・湿度90%RH以下・標高1.000m以下)						
揚	液	清水 0~40℃ (凍結なきこと)						
		ステンレス製多段タービンポンプ						
ポープ	/ プ	/インペラ:樹脂 \						
(材	料)	ケーシング:SCS13						
		(接液部) 軸:SUS304 (接液部)						
		全閉外扇屋内形						
₹ -	- タ	極数:4極 最大回転数4,500min-1						
		効率:IE4又はIE5相当						
押込	圧 力	0.75MPa以下						
電	源	三相200V						
逆流防	止 装 置	減圧式 (75mm+40mmの並列)						
		インバータ3台 (1号機、2号機・3号機個別)						
	主要機器	漏電しゃ断器3個(1号機、2号機・3号機個別)						
		ノイズフィルタ、避雷器						
		電源、ポンプ運転(個別)						
	\2 \ <del>4</del> \ ± −	運転電流・運転周波数選択表示(個別)						
制御盤	通常表示	X = 1273 (1837)						
		積算運転時間・始動回数表示						
	異常表示等	1号・2号・3号個別故障(ポンプ・インバーター括)						
		漏電、吸込圧力低下、点検作業中、高架水槽液面異常						
	外部信号	運転(個別)、故障(個別)						
	(無電圧a接点)	吸込圧力低下、点検作業中、高架水槽液面異常						

#### ■構成部品

ポン	プ	○(ステンレス製)
制 御	盤	○(ECSH5形)
流量センサ	ナー	0
圧力発信	器	○(吸込側1ヶ、吐出し側1ヶ)
チェック	弁	○(ステンレス製ショックレスバルブ)
スルース	弁	○(CAC製)
アキュムレ	ータ	○ (PTD3-1)
吸 込	管	0
吐出し	管	0
その	他	ベース


#### ■特殊仕様

● 逆流防止装置1個付

#### ■特別付属品(オプション)

- 防振架台
- 吸込・吐出し方向変更用連結曲管
- 凍結防止用ヒータ (詳細はP.49を参照ください)
- JC-JW形防振継手、KV-CNJW形パイプサイレンサー
- アキュムレータ 基礎ボルト
- 遠方監視装置(EMD-1)

# ■適 用 図

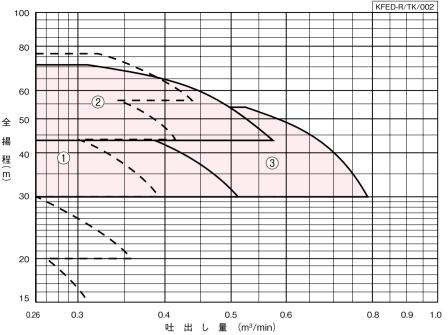


破線部の範囲については、 KFED形の項(P.46)の 機種もあります。

・全揚程はポンプ性能より逆流 防止装置の圧力損失(P3)を除 くユニット内圧力損失を差し 引いた値を表わしています。 選定の際は、圧力損失水頭を 差し引いてください。

# 逆流防止装置の圧力損失(P3)

# ●減圧式(本体のみ)



# ■什 様 表 少水量停止流量:0.01m³/min


	100 20		, <u> </u>				KFED-R/SI/003	
口径	運転 方式	符号	形式	出力	標準 吐出し量	仕 様 全揚程	設定揚程 調整範囲	防振架台適用表
mm	7310			kW	m³/min	m	m	
	2, 🖫	1	KFED80R2.2A	2.2×2	0.28	51	30~51	OCD 1007/#
80	<b>3</b> 字	2	KFED80HR3.7A	3.7×2	0.32	71	44~71	QGP-109≅♯     PJR-109
	台丫	3	KFED80R3.7A	3.7×2	0.53	54	30~54	

建1 フラッシュバルブ等瞬時に大水量をご使用の場合は、別途ご相談ください。


建2 ブースタポンプまでの給水管が比較的長い場合は、別途ご相談ください。

# ■動作説明


2/3台ロータリー運転

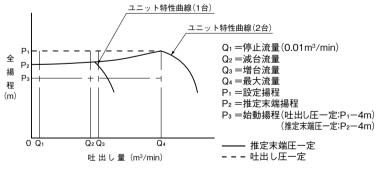


- (1) ポンプ停止中に、水が使用され揚程がP₃まで下がると圧力発信器が検知し、ポンプは 始動します。
- (2)使用水量がQ1~Q3の間では吐出し圧一定または推定末端圧一定で給水を続けます。 吐出し圧一定および推定末端圧一定は、設定揚程の入力方法により自動的に選択され
- (3) 使用水量がQ1以下になりますと、流量センサーが検知しポンプは停止します。
- (4)使用水量がQa未満の場合は、ロータリー運転を繰り返します。 (5)1台運転中に、使用水量がQa以上に増加すると、2台目のポンプが増台され2台運転と なります
- (6) 2台運転状態で使用水量がQ2以下になりますと、先発ポンプが減台され1台運転にな ります
- (7) 使用水量がQ1以下になりますと、流量センサーが検知し、ポンプは停止します。



### ■部品配置図例(KFED-R形) ポンプの図は代表図であり、機種によって異なる場合があります。

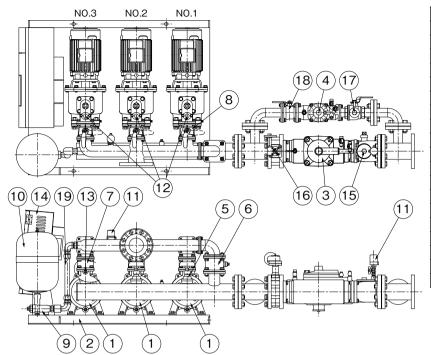


No.	名 称	材 料
1	ポンプ	
2	ベース	SPHC
3	逆流防止装置	CAC406
4	逆流防止装置	(CAC)
5	スルース弁	CAC406
6	チェック弁	SCS13
7	チェック弁	SCS13
8	ボール弁	SCS13
9	ボール弁	SCS13
10	アキュムレータ	
11	圧力発信器	
12	流量センサー	
13	排気弁	SUS316
14	制御盤	
15	ボール弁	(CAC)
16	バタフライ弁	
17	ボール弁	
18	ボール弁	SCS13
19	可とう管	SUS304
		KFED-R/ZC/003

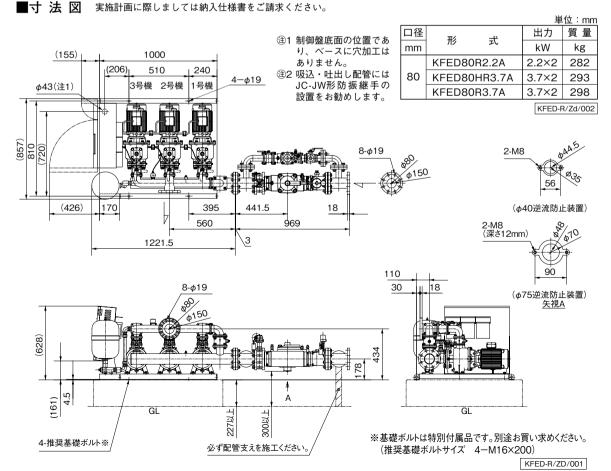


# ■施工方法

- 1 吸込配管
  - (1)ユニットは、ポンプ部と逆流防止装置部が別梱包になっています。標準付属品のガスケット、ボルト、ナットを用いて 締結してください。
  - (2)各々の逆流防止装置のフランジ面で締結しているボルトに配管荷重がかからないように、 必ず逆流防止装置の1次側ボール弁近傍に配管支えAを設けてください。 (防振架台を設置する場合は、図のように特別付属品(オプション)の防振継手をご使用ください)
  - (3) 吸込配管はユニット吸込口より高くしないように施行してください。
  - (4)配管はできるだけ短く、曲がりのないようにしてください。
- 2 叶出し配管
  - (1)メンテナンス用として叶出し口の近傍にスルース弁を設置してください。
  - (2)メンテナンス用に、試験用配管の設置をお勧めします。
- 3 共 通
  - (1)配管の荷重が直接ポンプにかからないように、防振継手および配管支えを設置し、支持してください。
  - (2)漏水しても排水が十分できるように排水溝を設ける等、排水の配慮をしてください。
  - (3) 凍結防止のため、配管には保温材を巻いてください。また、ポンプにもヒータ(特別付属品(オプション))を取り付けられることをお勧めします。
  - (4)図のようにポンプ座を高くして、逆流防止装置のドレン穴下に排水溝を必ず設けてください。

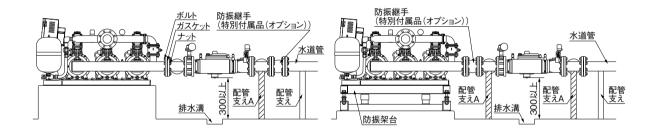

# ■制御盤接続図例(ECSH5-R形)

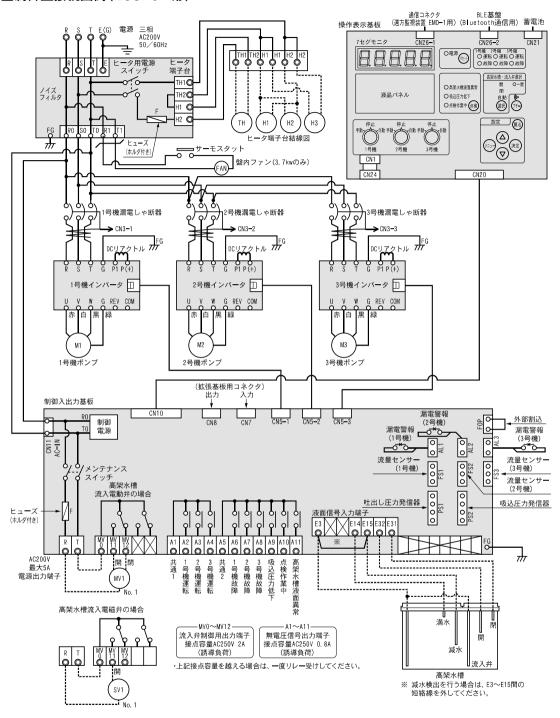

# ■液面警告一覧

分	類	7セグメントモニタ表示	内 容				
**	m 44	HL	高架水槽満水				
液 田 美 吊		LL2	高架水槽減水				

# ■故障警報一覧

\*-HdL 吐出し圧力低下

\*-ELB 漏電

分	類	7セグメントモニタ表示	内	容	分	類	7セグメントモニタ表示	内	퀗	分	類	7セグメントモニタ表示	内 容
		StOP	停電				* - Er8	インバータ通信				*-0H1	インバータ異常温度上昇
		PEd	吐出し圧力勢	発信器異常	*-=10		制御盤内漏電	置しゃ断器「切」		*-0LU	過負荷		
		PES	吸込圧力発	信器異常			*-0C1	過電流(カ	加速中)	<u>ا</u>	インバータ	*-0L1	電子サーマル
		FOP	外部割込			インバータ	*-0C2	過電流(源	域速中)	保護	* - Er1	メモリーエラー	
그二	ット	CPE	制御基板	異常	インバ		*-0C3	過電流(-	-定速中)		*-Er3	CPUエラー	
保護		OPE	点検作業	中		*-0U1	過電圧(カ	n速中)		* - Erd	脱調検出		
		HSL	吸込圧力1	低下		*-0U2	過電圧(派	或速中)		* - ErF	不足電圧時データセーブエラー		
		r-Er8	遠方監視装	置通信異常			*-0U3	過電圧(-	-定速中)	*[	+ 警報	-	

\*-OPL 出力欠相

不足電圧

\*-LU